

放電式避雷針組

避雷針導線固定夾

剖面圖 A-A
比例 1 : 20


1又1/4絕緣螺帽

Ø8.9
壁厚-4mm

11KV絕緣礙子
8組

鋼構焊接完成
須熱浸鍍鋅+粉體烤漆
或304#不鏽鋼+粉體烤漆

固定底板尺寸及孔徑位
須搭配基座螺栓設計
禁止使用壁虎固定

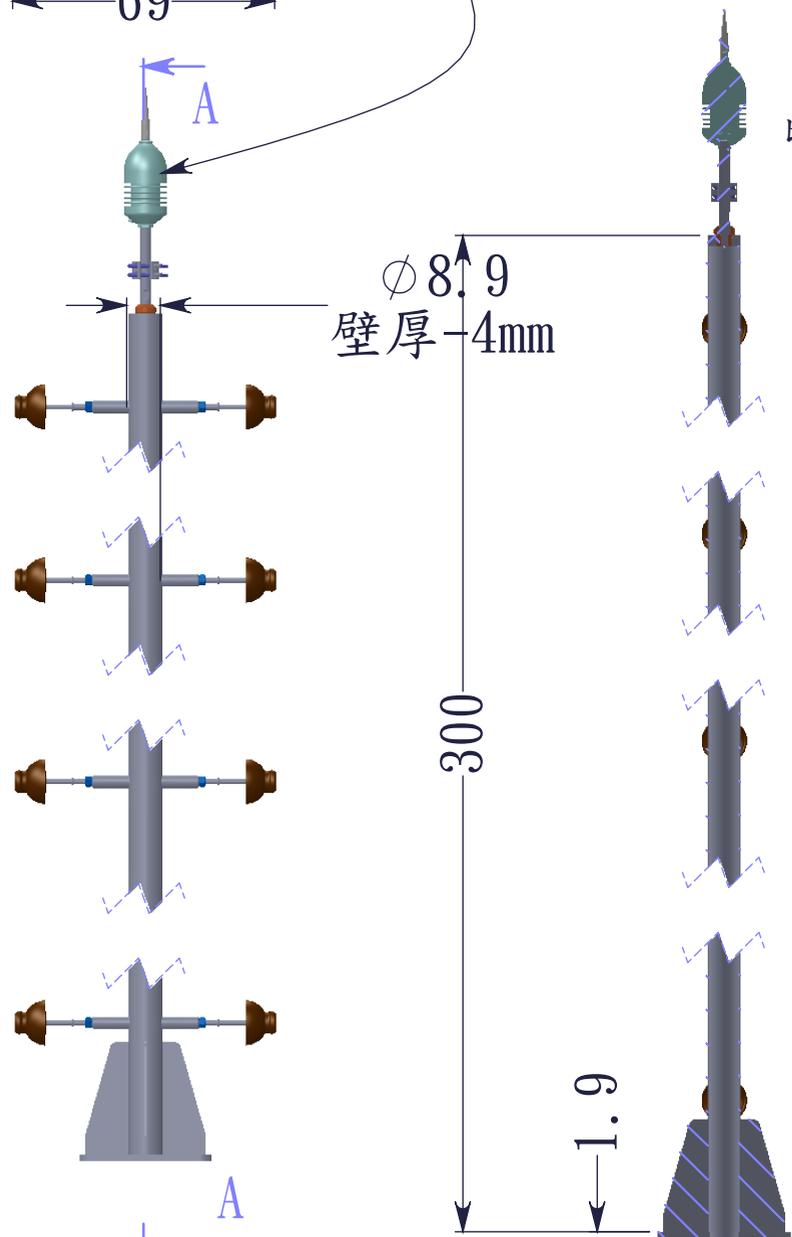

工程名稱：

工程位置：

工程業主：

設計單位：

自然電科技
股份有限公司

監造單位：

執行單位：

設計主管：黃銘勳

機構主管：

結構主管：

審核主管：

驗收主管：

發包日期：

完工日期：

驗收日期：