


# 焊接鋼槽壁或鋼構壁面導6C

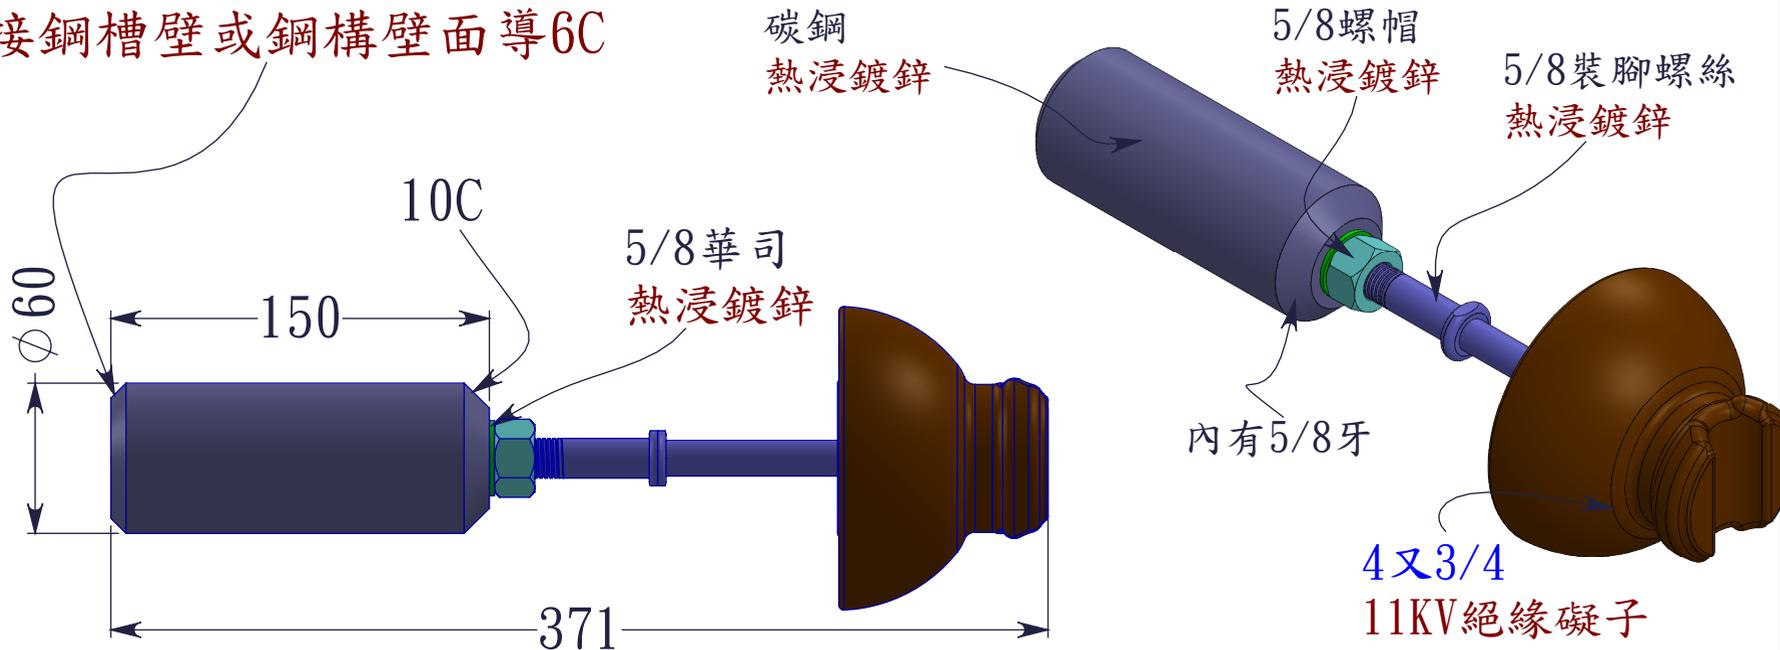

工程名稱：

工程位置：

工程業主：

設計單位：

自然電科技  
股份有限公司

監造單位：

執行單位：

設計主管：黃銘勳

機構主管：

結構主管：

審核主管：

驗收主管：

發包日期：

完工日期：

驗收日期：

MNH LONG 2 TECHNICAL CERAMIC CO., LTD. ANSIC Ass 55-3

PNTYPE INSULATOR  
Technical Specification

Color : White, Brown or Gray  
Leakage Distance (in/mm) : 7"/178

**ELECTRICAL VALUES**

+ 50Hz Flashover - Dry (kV)	: >55
+ 50Hz Flashover - Wet (kV)	: >30
+ 1m pulse Flashover - Pos. (kV)	: 90
+ 1m pulse Flashover - Neg. (kV)	: 110
+ 50Hz Puncture Voltage (kV)	: 90

Mechanical failing load (lbs/kg) : 2500/1134  
Tolerance : ±2%

**PACKING INFORMATION**

Net Weight per unit ±5% (lbs/kg) : 2.3/1.04  
Standard Package (pcs) : 20

Ngày ban hành: Issued Date: May 05, 2006	Ngày vẽ Drawing Date: May 05, 2006	Bản vẽ số: PTM L553 Drawing No.: ANS155-3
Lần ban hành: 01 Issued No.:	Sản phẩm: Product: PNTYPE INSULATOR	Chất liệu: Material: Porcelain
Tyûlã Scale: 1:1	Duyệt: Approved by:	Ngôo vob BAO TOAN Drawer:

設計圖為自然電公司版權

圖面名稱：Φ60\*150長鐵棒熱浸鍍鋅+裝腳浸鍍鋅+礙子

材質：鐵棒+熱浸鍍鋅

單位：mm